


הנדון: אישור ספיקה לברזים מסדרת גליל

הננו, מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ, מאשרים בזאת שברזים מסדרת גליל מיוצרים לפי דרישתנו ומתאימים לתקן הישראלי ת"י 1347 ות"י 5452.

בכל הברזים מותקן מעדן / חסכם וספיקת הברזים עומדת בדרישות התקן הירוק בלחץ של 3 בר

- ברזי רחצה - עד 5.0 ל/דקה
- ברזי מטבח - עד 7 ל/דקה
- אביזרי אמבטיה - עד 9.6 ל/דקה

בדגמים 59802 ו-59803 מותקן מגביל ספיקה של חברת NEOPERL מסוג 43.2056.000 בעל ספיקה ממוצעת של 4.8 ל/ד בלחץ של 3.5 בר

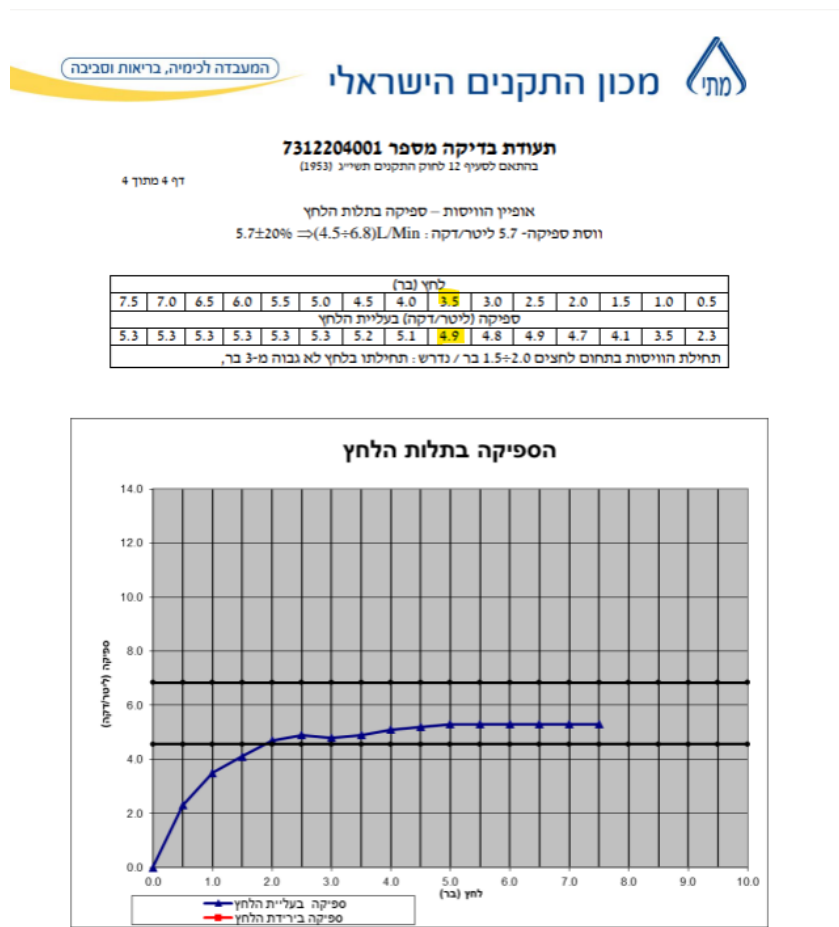


בדגמים 59804, 59805, 59806, 59807, 59808, 59809 ו-59810 מותקן מגביל ספיקה של חברת NEOPRL מסוג 40.2061.033 המספק ספיקה ממוצעת של 6.0 ל/דקה בלחץ של 30 בר וטמפרטורה של 38 מעלות צלזיוס

 flow, stop and go®	'58864610000' 'PCW - 1_2 1.75 GPM'	Data Sheet
---	---------------------------------------	------------


Batch	252728
Date	05.10.2021



		psi													
GPM	Sample	4.90	9.90	15.00	20.00	30.00	45.00	60.00	80.00	100.00					deg C
	Sample 1	1.06	1.43	1.63	1.72	1.76	1.66	1.69	1.70	1.68					38.08
	Sample 2	0.94	1.24	1.39	1.48	1.56	1.55	1.60	1.67	1.68					38.23
	Sample 3	0.98	1.28	1.44	1.54	1.64	1.59	1.64	1.69	1.69					38.28
	Sample 4	1.06	1.39	1.59	1.67	1.67	1.61	1.66	1.69	1.68					38.30
	Sample 5	1.07	1.43	1.63	1.73	1.81	1.71	1.72	1.73	1.72					38.36
	Sample 6	0.96	1.25	1.41	1.50	1.57	1.53	1.60	1.65	1.66					38.03
	Sample 7	0.98	1.27	1.43	1.50	1.55	1.57	1.60	1.64	1.64					38.13
	Sample 8	1.03	1.35	1.52	1.57	1.60	1.59	1.64	1.66	1.65					38.19
	Sample 9	1.06	1.42	1.62	1.72	1.77	1.69	1.70	1.72	1.70					38.17
	Sample 10	0.94	1.22	1.38	1.45	1.51	1.52	1.58	1.63	1.64					38.21
	Mean	1.01	1.33	1.5	1.59	1.64	1.6	1.64	1.68	1.67					

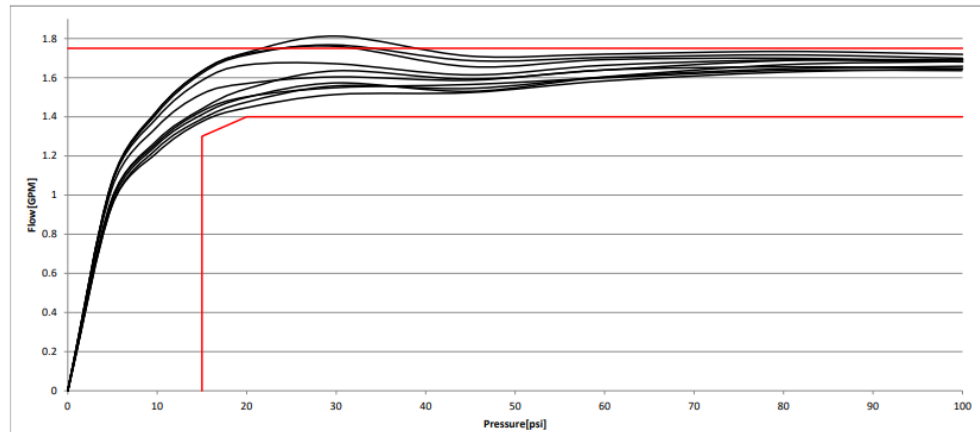

במזלפי יד של סוללות אמבטיה מותקן מגביל זרימה של NEOPERL מדגם 31.2019.1 המפסק 8.7 לי/ד

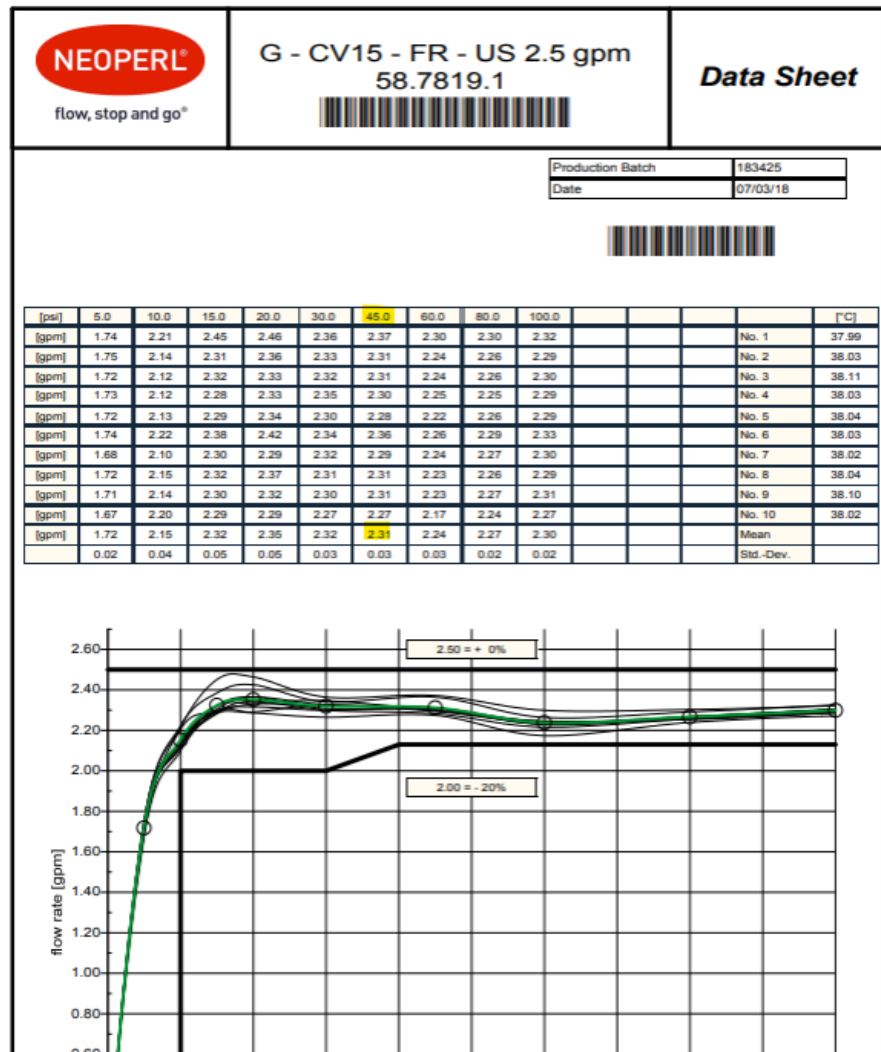

בכבוד רב,

מרינה שמיס

מנהלת אבטחת איכות

marina.shamis@plasson.co.il