

הנדון: אישור ספיקה לברזים מסדרת סלקט


הננו, מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ, מאשרים בזאת שברזים מסדרת סלקט מיוצרים לפי דרישתנו ומתאימים לתקן הישראלי ת"י 1347 ות"י 5452.

בכל הברזים מותקן מעדן / חסכם וספיקת הברזים עומדת בדרישות התקן הירוק בלחץ של 3 בר


- ברזי רחצה - עד 5.0 ל/דקה
- ברזי מטבח - עד 7 ל/דקה
- אביזרי אמבטיה - עד 9.6 ל/דקה

בכל דגמי הרחצה והמטבח של סדרת סלקט מותקן מגביל ספיקה של חברת NEOPRL מסוג 40.2061.033 המספק ספיקה ממוצעת של 6.0 ל/דקה בלחץ של 30 בר

NEOPERL® flow, stop and go®		'58864610000' 'PCW - 1_2 1.75 GPM'										Data Sheet		
Batch		252728												
Date		05.10.2021												
psi														
GPM	Sample	4.90	9.90	15.00	20.00	30.00	45.00	60.00	80.00	100.00				deg C
	Sample 1	1.06	1.43	1.63	1.72	1.76	1.66	1.69	1.70	1.68				38.08
	Sample 2	0.94	1.24	1.39	1.48	1.56	1.55	1.60	1.67	1.68				38.23
	Sample 3	0.98	1.28	1.44	1.54	1.64	1.59	1.64	1.69	1.69				38.28
	Sample 4	1.06	1.39	1.59	1.67	1.67	1.61	1.66	1.69	1.68				38.30
	Sample 5	1.07	1.43	1.63	1.73	1.81	1.71	1.72	1.73	1.72				38.36
	Sample 6	0.96	1.25	1.41	1.50	1.57	1.53	1.60	1.65	1.66				38.03
	Sample 7	0.98	1.27	1.43	1.50	1.55	1.57	1.60	1.64	1.64				38.13
	Sample 8	1.03	1.35	1.52	1.57	1.60	1.59	1.64	1.66	1.65				38.19
	Sample 9	1.06	1.42	1.62	1.72	1.77	1.69	1.70	1.72	1.70				38.17
	Sample 10	0.94	1.22	1.38	1.45	1.51	1.52	1.58	1.63	1.64				38.21
		Mean	1.01	1.33	1.5	1.59	1.64	1.6	1.64	1.68	1.67			

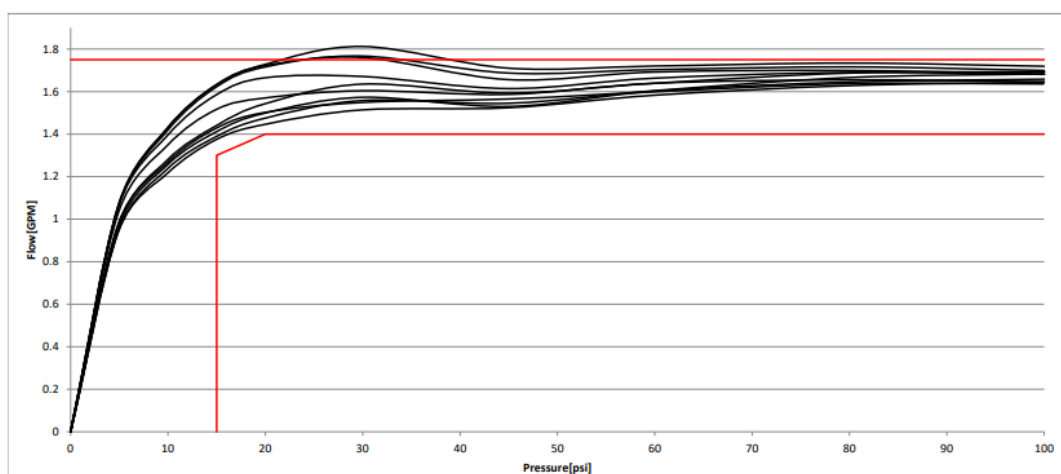

במזלפי יד של סוללות אמבטיה מותקן מגביל זרימה של NEOPERL מדגם 31.2019.1 המפסק
8.7 ל/דקה בלחץ של 3 בר

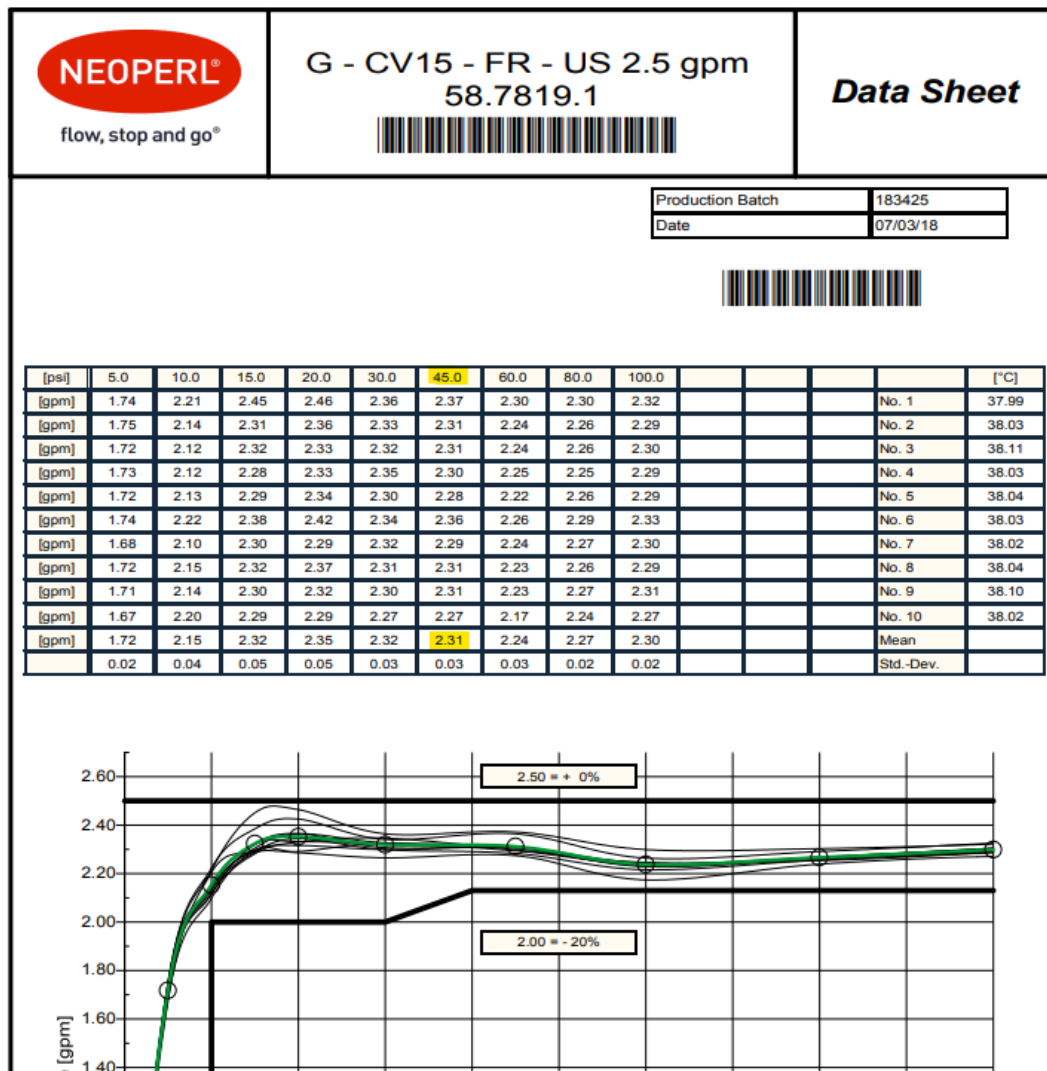

בכבוד רב,

מרינה שמיס

מנהלת אבטחת איכות

marina.shamis@plasson.co.il